

Comittente:

CITTA' DI RIVOLI

Oggetto:

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE
Progetto preliminare ai sensi dell'art. 14 e 15 della
L.R. n. 56/77 e s.m.i.

GB02

SCALA 1:10.000

CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI

Identificazione elaborato	Ambito	Tipologia	Commissa	n. elaborato
GC60921GB02	G	C	609/21	G B02

Dati consulenti

Geol. Teresio Barbero
GEO sintesi Associazione tra Professionisti
Corso Unione Sovietica 560 - 10135 Torino
tel. 0113283940 - fax 0113470903
e-mail: info@geosintesi.eu

Rev.	Redatto	Verificato	Validato	Data	Timbri e firme
3	Geol. E. Cogo	Geol. T. Barbero	Geol. E. Rabajoli	02/23	
4	Geol. E. Cogo	Geol. T. Barbero	Geol. E. Rabajoli	12/23	
5	Geol. E. Cogo	Geol. T. Barbero	Geol. E. Rabajoli	05/24	


GEO sintesi

Associazione tra Professionisti

File:

GC60921GB02.pdf

Responsabile del procedimento: Arch. Antonio Graziani

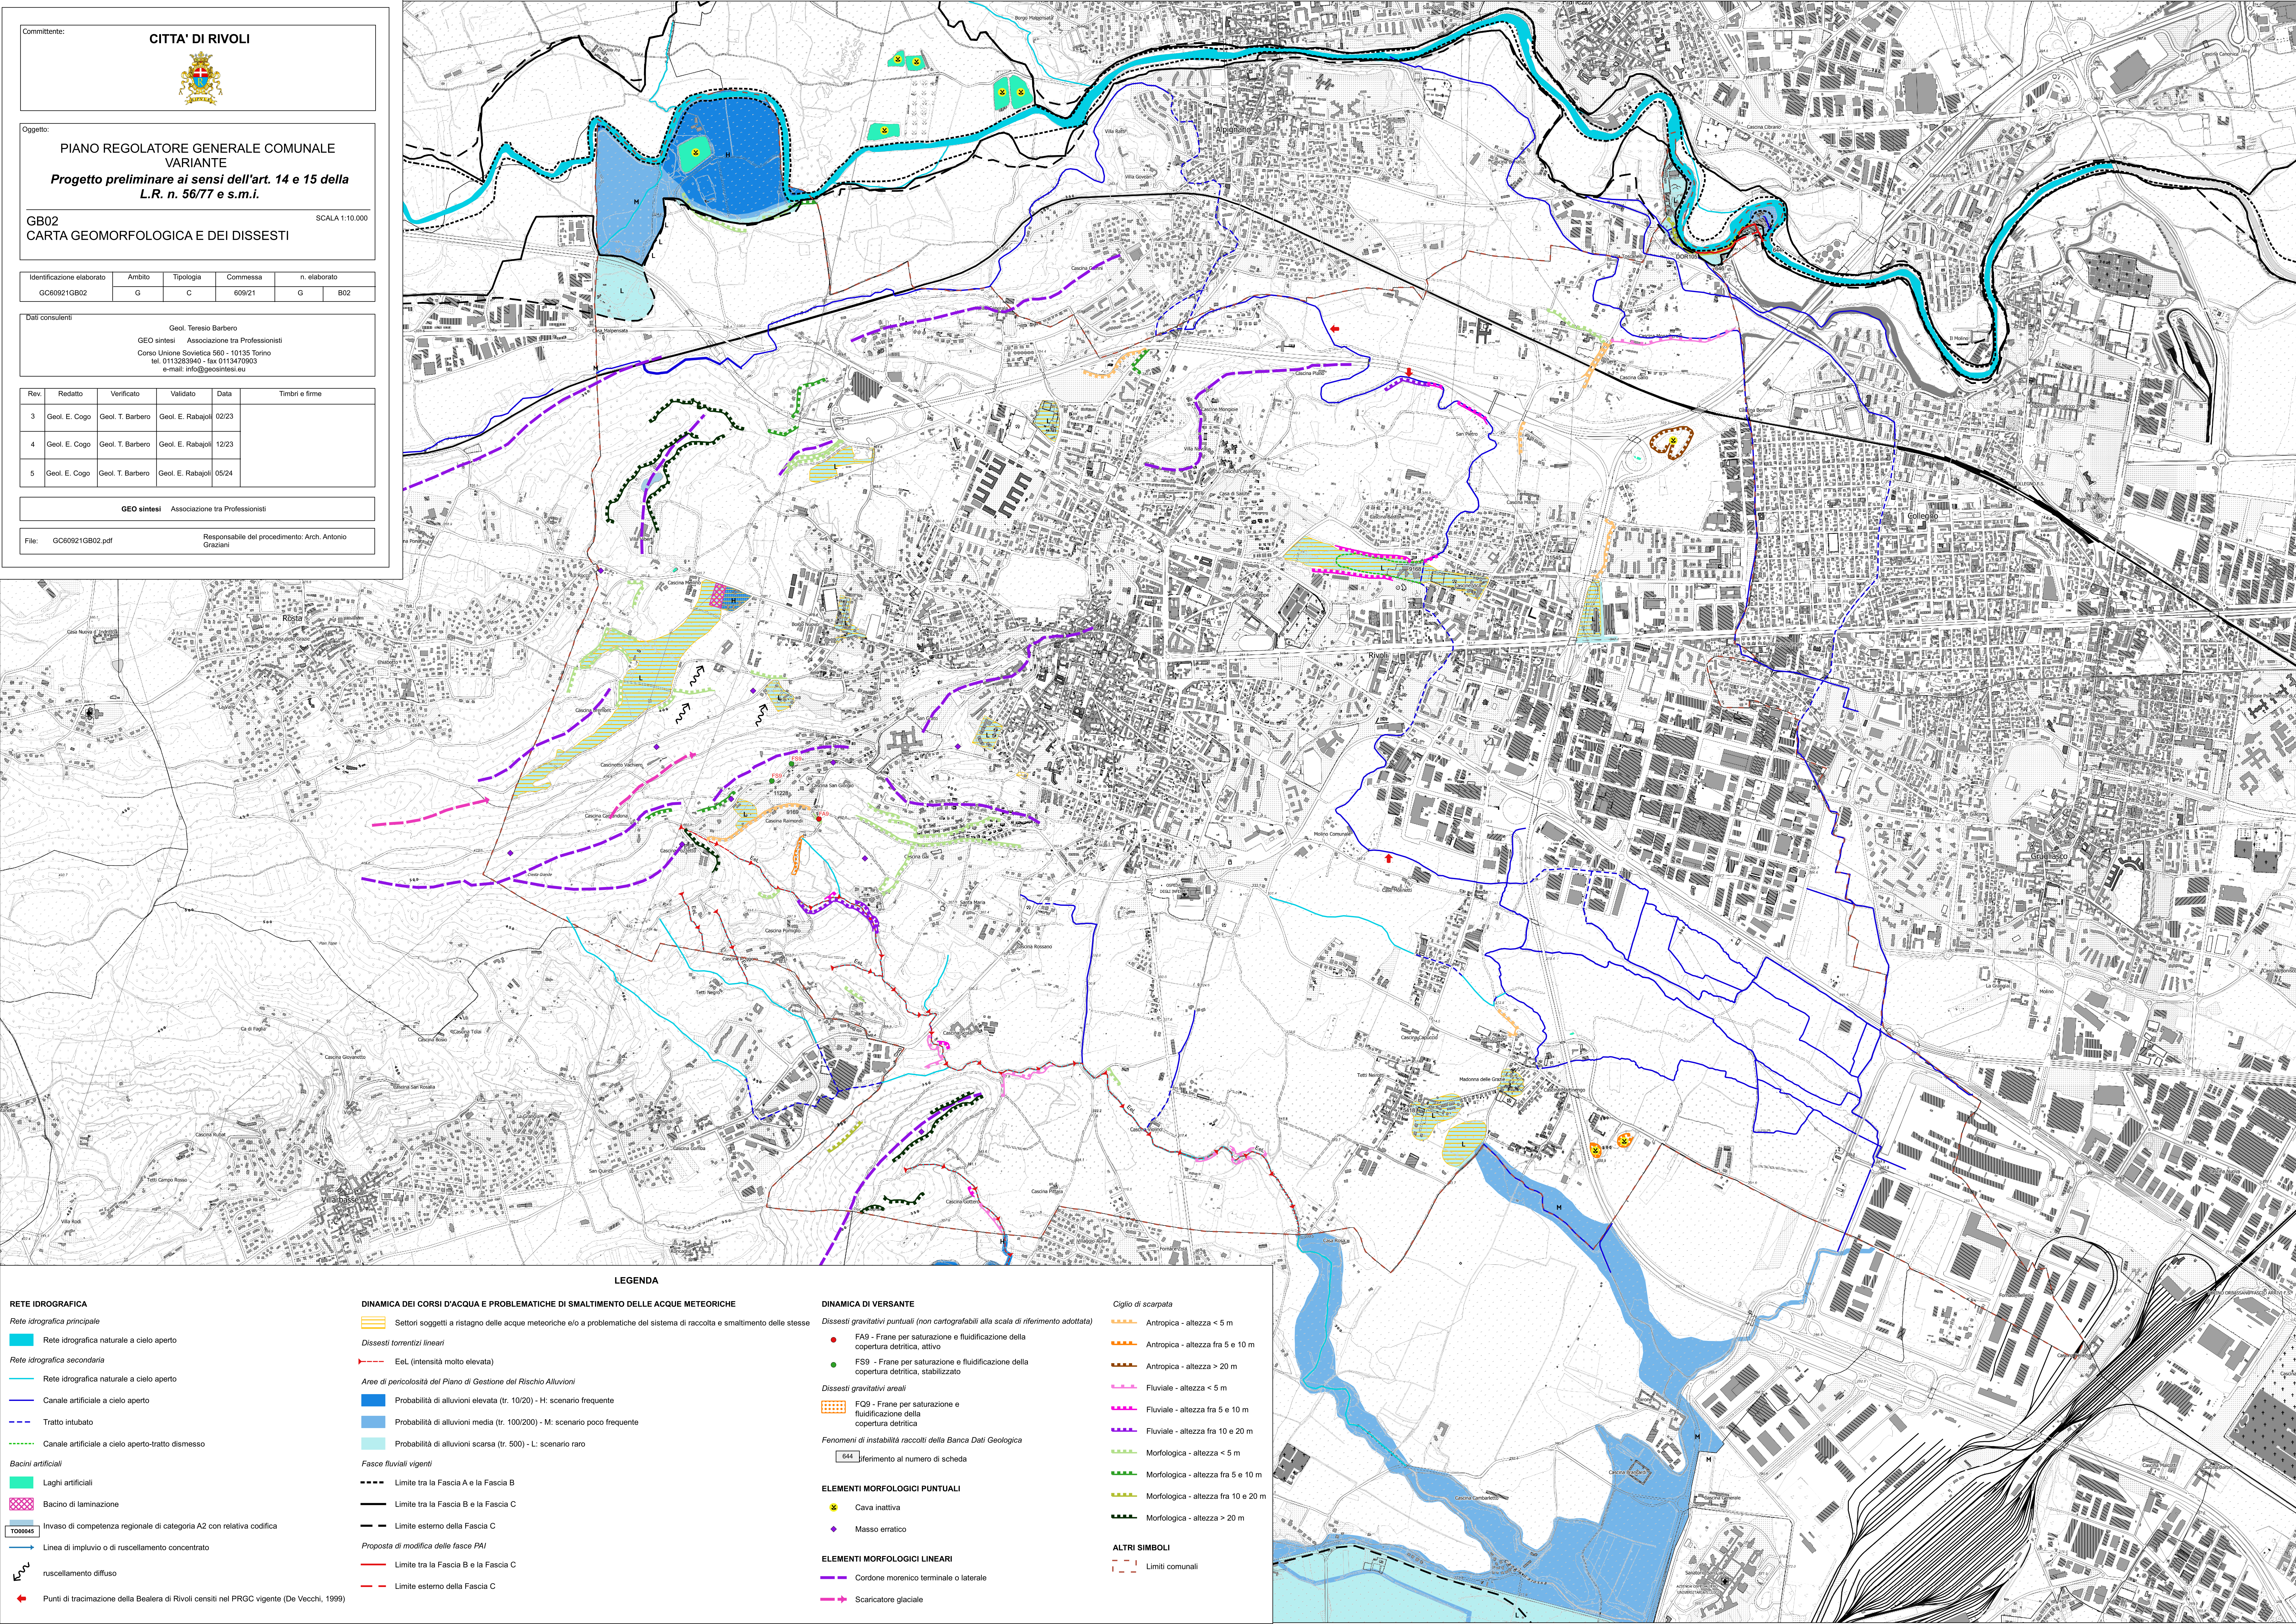

RETE IDROGRAFICA

Rete idrografica principale

Rete idrografica secondaria

Bacini artificiali

Invaso di competenza regionale di categoria A2 con relativa codifica

Linea di impiuvio o di ruscellamento concentrato

ruscellamento diffuso

Punti di traccimazione della Bealera di Rivoli censiti nel PRGC vigente (De Vecchi, 1999)

DINAMICA DEI CORSI D'ACQUA E PROBLEMATICHE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Settori soggetti a ristagno delle acque meteoriche e/o a problematiche del sistema di raccolta e smaltimento delle stesse

Dissesti torrentizi lineari

Eel (intensità molto elevata)

Aree di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Probabilità di alluvioni elevata (tr. 10/20) - H: scenario frequente

Probabilità di alluvioni media (tr. 100/200) - M: scenario poco frequente

Probabilità di alluvioni scarsa (tr. 500) - L: scenario raro

Fasce fluviali vigenti

Limite tra la Fascia A e la Fascia B

Limite tra la Fascia B e la Fascia C

Limite esterno della Fascia C

Proposta di modifica delle fasce PAI

Limite tra la Fascia B e la Fascia C

Limite esterno della Fascia C

DINAMICA DI VERSANTE

Dissesti gravitativi puntuali (non cartografabili alla scala di riferimento adottata)

FA9 - Frane per saturazione e fluidificazione della copertura detritica, attivo

FS9 - Frane per saturazione e fluidificazione della copertura detritica, stabilizzato

Dissesti gravitativi areali

FQ9 - Frane per saturazione e fluidificazione della copertura detritica

Fenomeni di instabilità raccolti della Banca Dati Geologica

644 - Riferimento al numero di scheda

ELEMENTI MORFOLOGICI PUNTUALI

Cava inattiva

Masso erratico

ELEMENTI MORFOLOGICI LINEARI

Cordone morenico terminale o laterale

Scaricatore glaciale

Ciglio di scarpata

Antropica - altezza < 5 m

Antropica - altezza fra 5 e 10 m

Antropica - altezza > 20 m

Fluviale - altezza < 5 m

Fluviale - altezza fra 5 e 10 m

Fluviale - altezza fra 10 e 20 m

Morfologica - altezza < 5 m

Morfologica - altezza fra 5 e 10 m

Morfologica - altezza fra 10 e 20 m

Morfologica - altezza > 20 m

ALTRI SIMBOLI

Limiti comunali